

STAROSTWO POWIATOWE W RADOMIU

projektowana instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji c.w.u., rury PP PN20 stabilizowane o połączeniach zgrzewanych prowadzone w warstwach posadzki i bruzdach ścian

1 pion kanalizacji sanitarnej

i=3,0% poziom kanalizacji sanitarnej prowadzony pod stropem Ø75 PVC

i=2,0% poziom kanalizacji sanitarnej prowadzony pod posadzką/stropem niższym kondygnacji Ø110 PVC

UWAGA:

- na podejściach do baterii czerpalnych montować zaworki odcinające z filtrem
- piony 1" i 2" wyprowadzić nad dach i zakończyć wywiewkami kanalizacyjnymi

UWAGI:

1. NIE SKALOWAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU.
2. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
3. RYSUNEK WINIEN BYĆ ANALIZOWANY W POŁĄCZENIU Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
4. WSZYSTKIE OZNACZENIA DRZWI PODANO W ŚWIETLE WYMIARÓW OŚCIEŻNIC

Investor: **Starostwo Powiatowe w Grójcu**
ul. J. Piłsudskiego 59
05-600 Grójec

projektant: **4MZ PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA**
MARCIN ZAGDAŃSKI
ul. Żwirki i Wigury 38/33, 26-600 Radom
www.4mz.pl e-mail: pracownia4mz@o2.pl
NIP: 7962466030
REGON: 146314082

obiekt: Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Cechu Rzemiosł Różnych w Grójcu na pomieszczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grójcu

schemat: orientacja:

Brzoz: **SANITARNA** Stadium dokumentacji: **PB-W**

Adres: **Dz. nr 1691/2 przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Grójcu**

INSTALACJA WOD.-KAN. I WENTYLACJI

Projektant: **Tomasz Kucharski** BUA-III-8386/38/82


inż. Piotr Świerczyński

Sprawdzający: **mgr inż. Janusz Dzierżanowski** GT.VI-63/120/76

Treść rysunku: **RZUT PIĘTRA - INSTALACJA WOD.-KAN.**

Data: **LUTY 2017** Skala: **1:100**

Nr projektu: **S2** Nr rysunku: **S2** Nr strony: **1**

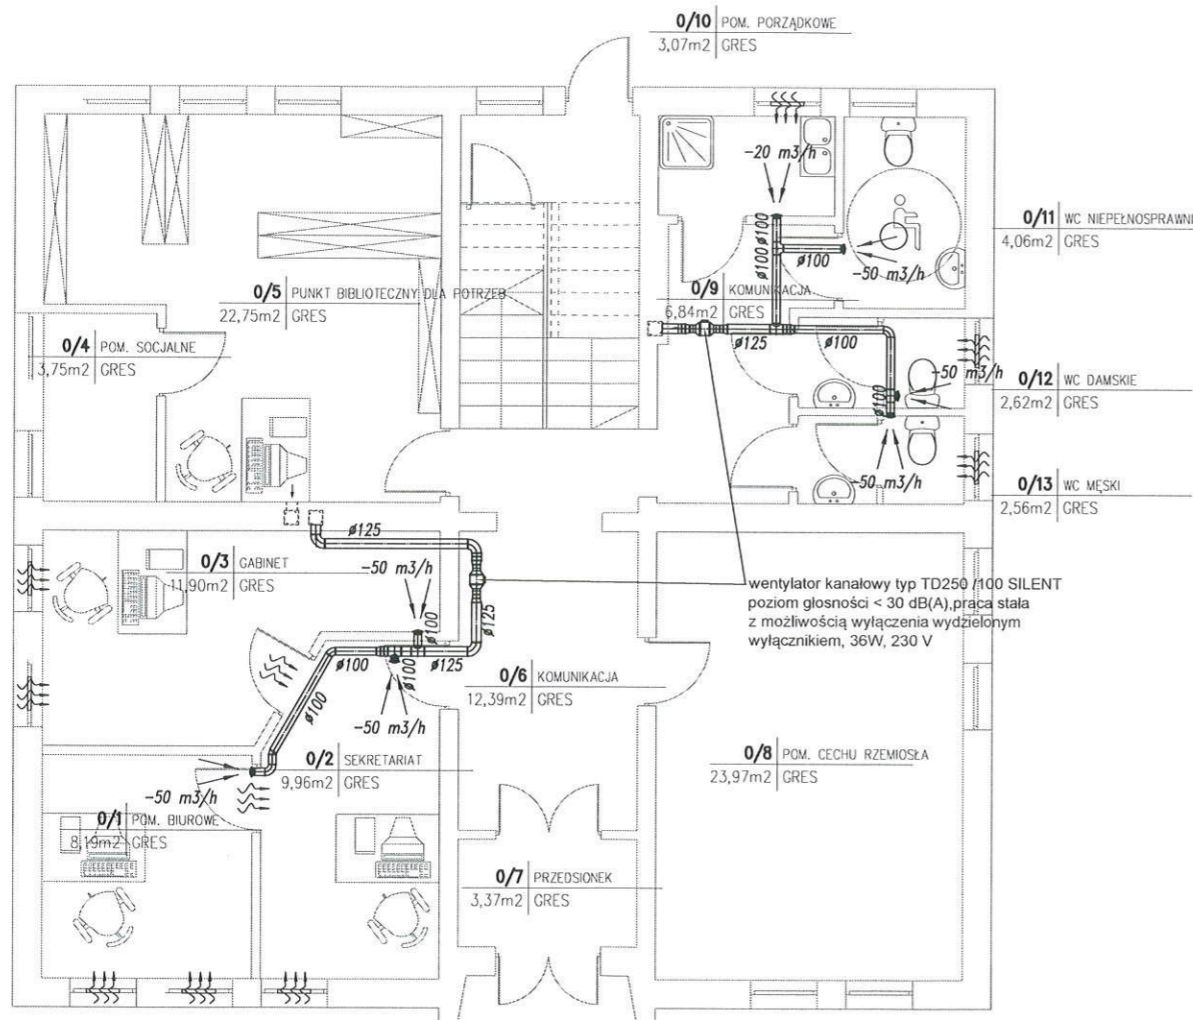

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

NR	POMIESZCZENIE	POSADZKA	m2
RZUT PRZYZIEMIA-			
0/1	POM. BIUROWE	GRES	8,19
0/2	SEKRETARIAT	GRES	9,96
0/3	GABINET	GRES	11,90
0/4	POM. SOCJALNE	GRES	3,75
0/5	PUNKT BIBLIOTECZNY	GRES	22,75
0/6	KOMUNIKACJA	GRES	12,39
0/7	PRZEDSIONEK	GRES	3,37
0/8	POM. CECHU RZEMIOSLA	GRES	23,97
0/9	KOMUNIKACJA	GRES	6,84
0/10	POM. PORZADKOWE	GRES	3,07
0/11	WC NIEPEŁNOSPRAWNI	GRES	4,06
0/12	WC DAMSKIE	GRES	2,62
0/13	WC MĘSKIE	GRES	2,56
			115,43

OZNACZENIA:

- 50 m3/h wentylator typu łazienkowego podłączony do kanału wentylacji grawitacyjnej.
- wentylator kanałowy o poziomie głośności 30 dB(A), podłączony do kanału wentylacji grawitacyjnej.
- 50 m3/h anemostat wywiewny
- nawiewnik okienny montowany w górnej części ramy okna regulowany 6 do 30m3/h

UWAGA:
Projektowane przewody wentylacyjne prowadzone w przestrzeni stropu podwieszonego komunikacji lub pod stropami obudowane płytami g/k na ruszcie stalowym. Zapewnić dostęp rewizyjny do projektowanych wentylatorów kanałowych.

UWAGI:

- NIE SKALOWAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU.
- WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
- RYSUNEK WINIEN BYĆ ANALIZOWANY W POŁĄCZENIU Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
- WSZYSTKIE OZNACZENIA DRZWI PODANO W ŚWIEŹLE WYMIARÓW OŚCIEŻNIC

Investor
Starostwo Powiatowe w Grójcu
ul. J. Piłsudskiego 59
05-600 Grójec

projektant
4MZ PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
MARCIN ZAGDAŃSKI
ul. Żwirki i Wigury 38/33, 26-600 Radom
www.4mz.pl e-mail: pracownia4mz@o2.pl
NIP: 7962466030
REGON: 146314082


obekt
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Cechu Rzemiosł Różnych w Grójcu na pomieszczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grójcu



Branża		Stadium dokumentacji	
SANITARNA		PB-W	
Adres		Dz. nr 1691/2 przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Grójcu	
Temat opracowania		INSTALACJA WOD.-KAN. I WENTYLACJI	
Projektant	Tomasz Kucharski	Nr uprawnień	BUA-III-8386/38/82
		Podpis/projekt	
Zespół projektowy	Inż. Piotr Świerczyński		
		Podpis	
Sprawdzający	mgr inż. Janusz Dzierżanowski	GT.VI-63/120/76	
		Podpis	
Treść rysunku		RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA WENTYLACJI	
Data		Skala	
LUTY 2017		1:100	
Nr projektu		Nr rysunku	Nr strony
		S3	

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i z dbałością o estetykę / Zgodzono

Data **27.03.2017** mgr inż. Ewa Gos
w zakresie budownictwa przemysłowego
ogólnego bez obiektów ochrony zdrowia
26-600 Radom, ul. Kielecka 117 m. 1
tel. 18 32 12 34 e-mail: 605 448 986

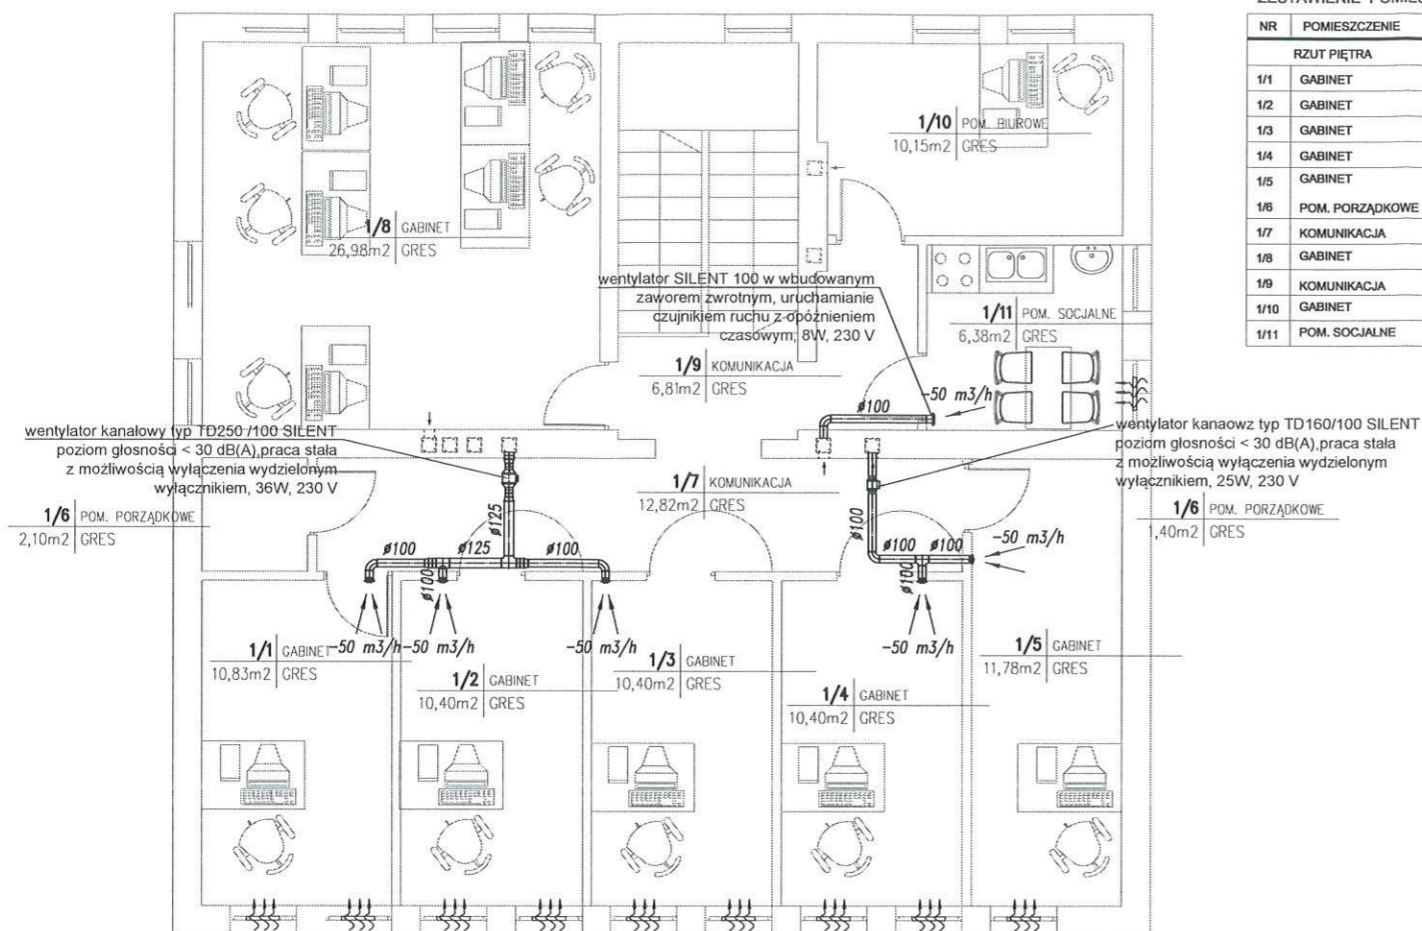

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

NR	POMIESZCZENIE	POSADZKA	m2
RZUT PIĘTRA			
1/1	GABINET	GRES	10,83
1/2	GABINET	GRES	10,40
1/3	GABINET	GRES	10,40
1/4	GABINET	GRES	10,40
1/5	GABINET	GRES	11,78
1/6	POM. PORZĄDKOWE	GRES	2,10
1/7	KOMUNIKACJA	GRES	12,82
1/8	GABINET	GRES	26,98
1/9	KOMUNIKACJA	GRES	6,81
1/10	GABINET	GRES	10,15
1/11	POM. SOCJALNE	GRES	6,38
			118,72

OZNACZENIA:

- wentylator typu łazienkowego podłączony do kanału wentylacji grawitacyjnej.
- wentylator kanałowy o poziomie głośności „30 dB(A), podłączony do kanału wentylacji grawitacyjnej
- anemostat wywiewny
- nawiewnik okienny montowany w górnej części ramy okna regulowany 6 do 30m3/h

UWAGA:

Projektowane przewody wentylacyjne prowadzone w przestrzeni stropu podwieszonego komunikacji lub pod stropami obudowane płytami g/k na ruszcie stalowym. Zapewnić dostęp rowizyjny do projektowanych wentylatorów kanałowych.

UWAGI:

- NIE SKALOWAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU.
- WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
- RYSEK WINIEN BYĆ ANALIZOWANY W POŁĄCZENIU Z ODNOSNYMI RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
- WSZYSTKIE OZNACZENIA DRZWI PODANO W ŚWIEŁE WYMIARÓW OŚCIEŻNIC

inwestor	Starostwo Powiatowe w Grójcu ul. J. Piłsudskiego 59 05-600 Grójec
projektant	4MZ PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MARCIN ZAGDAŃSKI ul. Żwirki i Wigury 38/33, 26-600 Radom www.4mz.pl e-mail: pracownia4mz@o2.pl NIP: 7962466030 REGON: 146314082
obiekt	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Cechu Rzemiosł Różnych w Grójcu na pomieszczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grójcu
schemat:	orientacja:
branża	SANITARNA
stadium dokumentacji	PB-W
adres	Dz. nr 1691/2 przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Grójcu
projektant	Tomasz Kucharski
inż.	inż. Piotr Świerczyński
sprawdzający	mgr inż. Janusz Dzierżanowski
tytuł rysunku	RZUT PIĘTRA - INSTALACJA WENTYLACJI
data	LUTY 2017
nr projektu	S4
skala	1:100
nr rysunku	
nr strony	