


RZUT PIĘTRA
– instalacja kanalizacyjna

STAROSTWO POWIATOWE
w BIAŁOBRZEGACH
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Żeromskiego 84, 26-800 Białobrzegi



DO WYKONANIA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ NALEŻY ZASTOSOWAĆ RURY PRZYSTOSOWANE DO INSTALACJI KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ.

PROPOONUJE SIĘ WYKONANIE INSTALACJI W SYSTEMIE NISKOSUMOWYM.

PRZYBORY SANITARNE POWINNY BYĆ POŁĄCZONE Z INSTALACJĄ KANALIZACYJNĄ Z UŻYCIEM SYFONÓW.


PRZEWODY PROWADZIĆ W RURACH OCHRONNYCH PRZES PRZEGRODY BUDOWLANE.


NA PIONACH NALEŻY ZAMONTOWAĆ CZYSZCZAKI.

PIONY NALEŻY OBUŁOWAĆ PŁYTAMI G-K ZAPEWNIJĄC DOSTĘP DO CZYSZCZAKÓW.

UWAGA:

- NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM INSTALACJI SANITARNYCH.
- INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OPRACOWANIA STANOWIĄ OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU.
- CAŁOŚĆ WYKONAĆ ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.
- DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ, ARMATURY INNYCH FIRM, ALE O RÓWNOWAŻNYCH PARAMETRACH I JAKOŚCI.

| | | | |
|-------------|--|--|---|
| TEMAT: | PROJEKT BUDOWLANY Docieplenia i wymiany stolarki w budynku Domu Pomocy Społecznej Tomczyce Inwestor: Powiat Grójce 05-600 Grójec, ul. Piłsudskiego 59 | |  ekofabryka Doradztwo w Ochronie Środowiska |
| OPRACOWAŁ: | dr inż. Tomasz Jerominko LOD/0053/P00S/03 | | |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. Norbert Jastrzębski LOD/0655/PWOS/06 | | DATA: styczeń 2016 r. |
| WSPÓŁPRACA: | mgr inż. Jarosław Kusiak | | BRANŻA: instalacje sanitarne |
| RYSUNEK: | Rzut I piętra – instalacja kanalizacyjna | | SKALA: 1:100 |
| | | | RYS. NR K-4 |

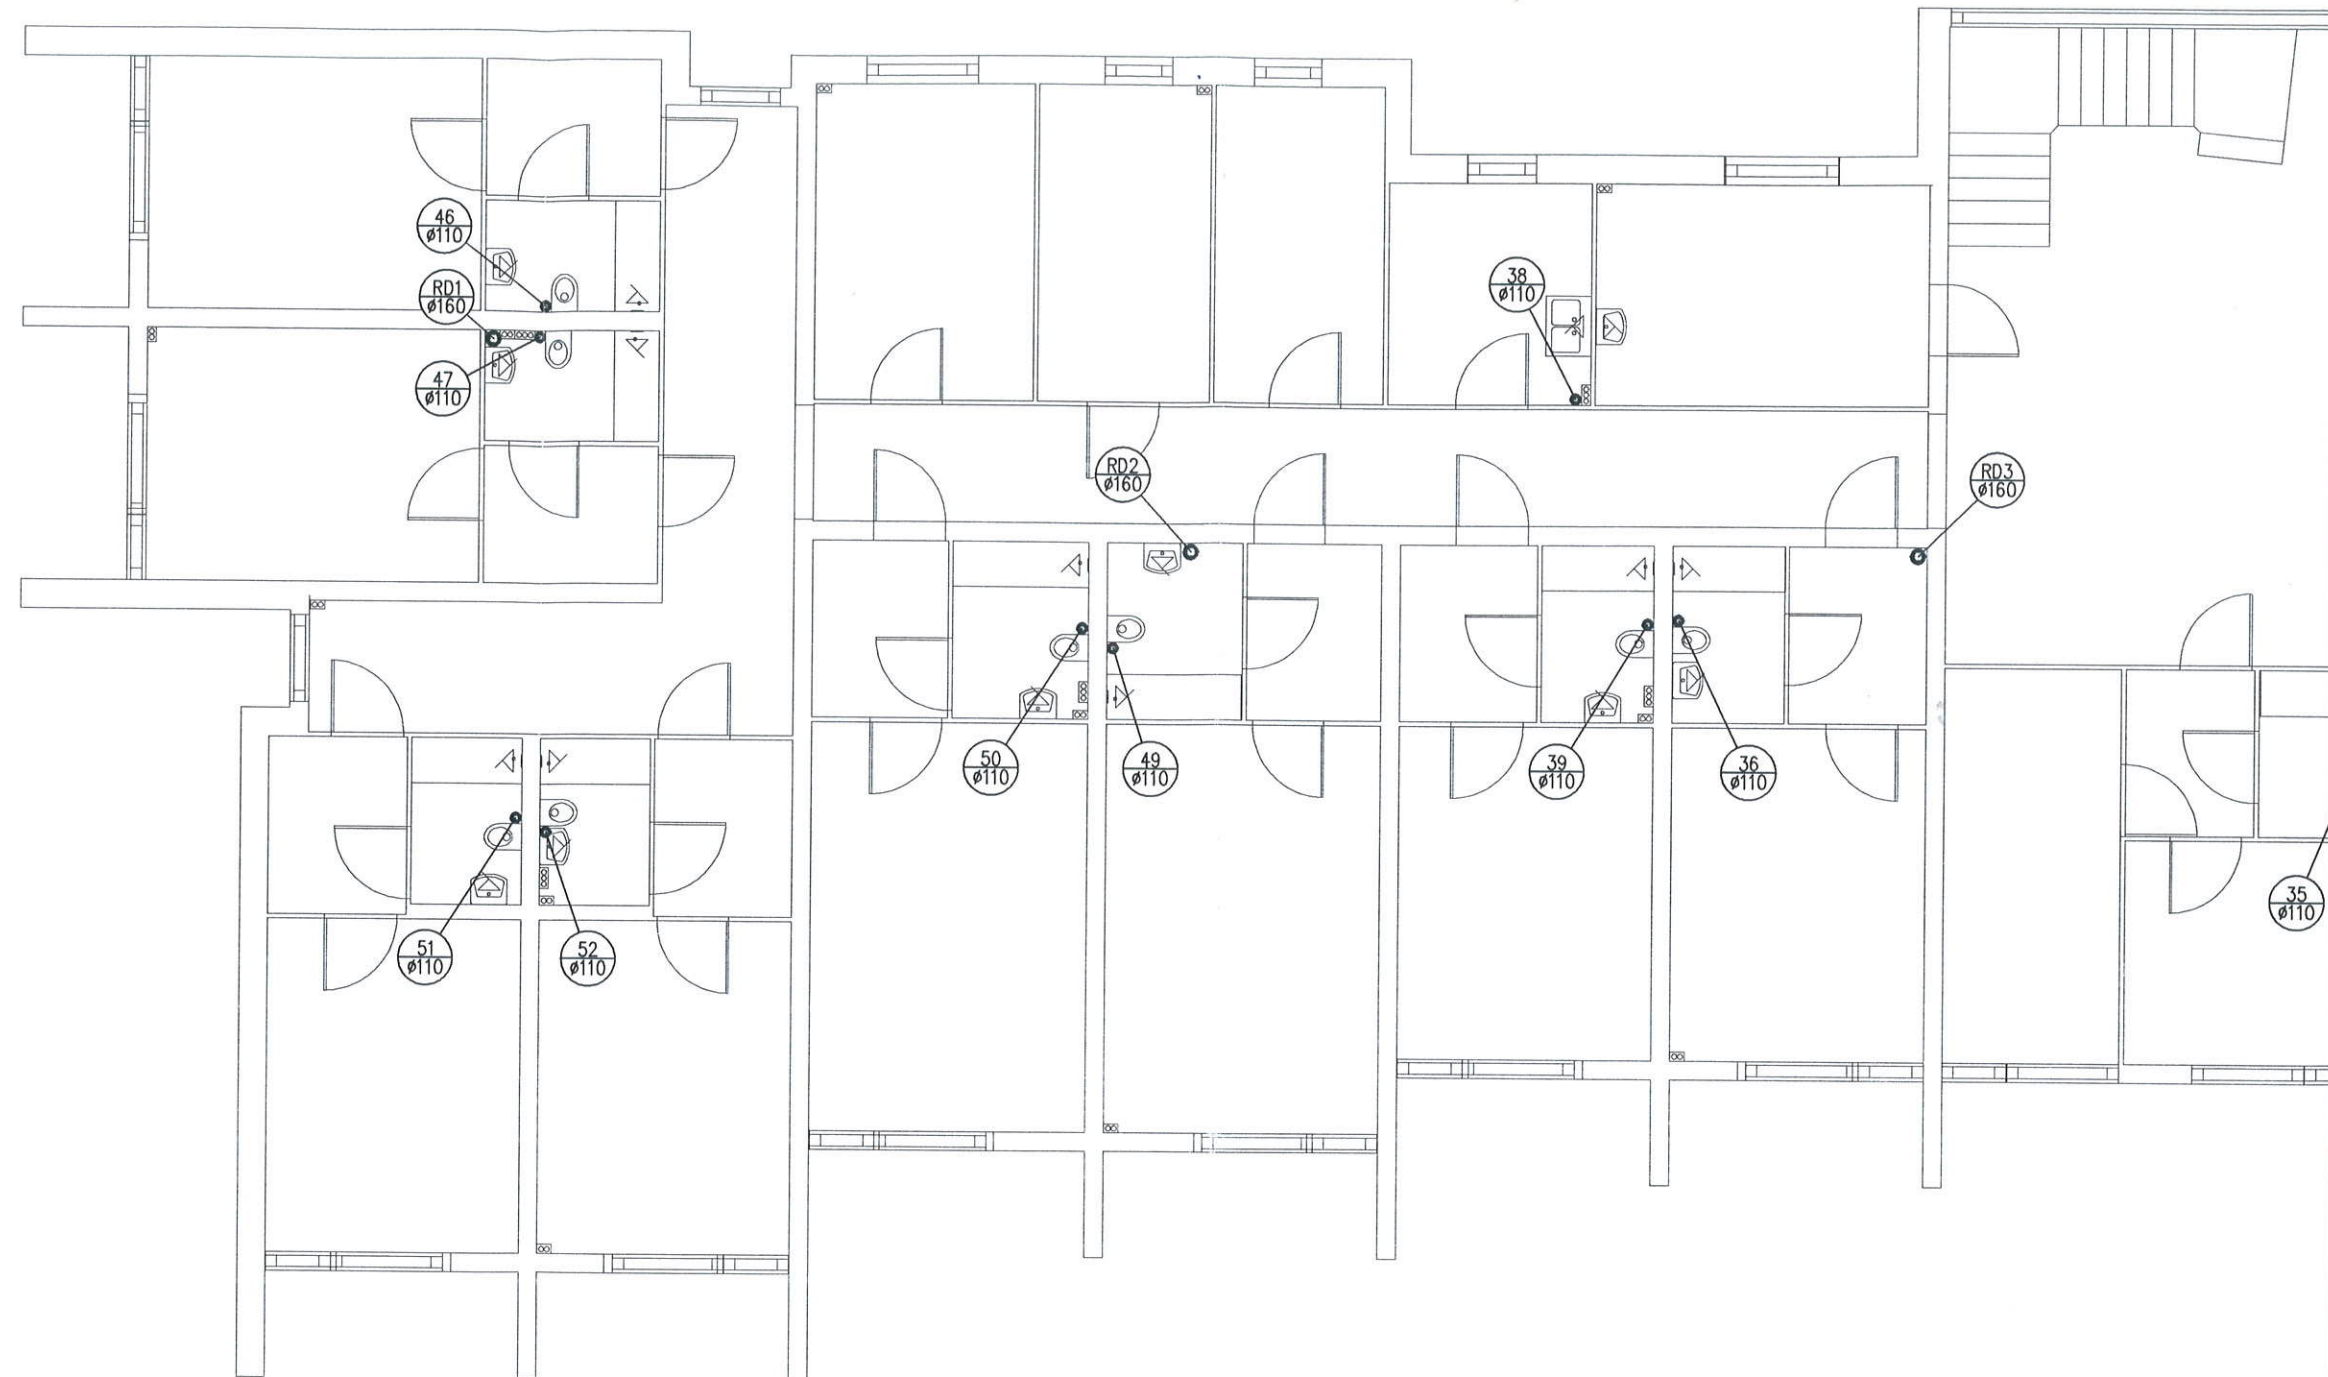

PROJEKTOWANE INSTALACJE:

