

SPÓŁKA USŁUGOWO-HANDLOWA
„KOMINIARZ” Sp. z o.o.
w Kielcach, ul. gen. J. Hauke-Bosaka 8
Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 3
05-009-00001 Niepodległości 7
(miejscowość Kielce, ul. Niepodległości 7)
tel./fax 48 561 28 72, kom. 602-250 013

Grójec, dnia 09.07.2020 r.

PROTOKÓŁ sprawozdawczo - opiniodawczy NR 3029

Z dokonanej kontroli przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz urządzeń pomocniczo-kominowych w budynku położonym

w.....Grójcu..... ul. P.O.W. nr 4 a

będącym własnością ..Starostwo Powiatowe w Grójcu.....

nowo- wybudowanym-przebudowanym przezj.w.....

Kontrola została przeprowadzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Spółki, mistrza kominiarskiego PanaKrzysztof Czaja

przy udzialekonserwatora.....

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu – Prawo Budowlane Dz.U. z dnia 26 czerwca 2019 roku poz. 1186, oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 109 z 2010 roku, poz.719), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 75 z 2002 roku z dnia 18 września 2015 roku poz. 1422) i obowiązujące normy.

W wyniku kontroli obejmującej stan-surowy - użytkowy budynku stwierdzono co następuje:

DOTYCZY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO PRZEZNACZONEGO DO MODERNIZACJI.

W dniu sprawdzenia kanały kominowe: spalinowy od kotła gazowego oraz wentylacyjne w pom. : wc męskim,

w dwóch salach wykładowych, pom. socjalnym są drożne. W pozostałych pom. budynku brak jest wolnych

kanalów kominowych. Należy dobudować kanały kominowe w celu zapewnienia prawidłowej wentylacji.


Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach - 1 egz. dla Zleceniodawcy i 1 dla RZK nr 3 Grójec

Potwierdzenie odbioru protokołu:

Uprawniony mistrz kominiarski :

.....
(podpis i data)

.....
Kierownika Zakładu
Mistrz Kominiarski.....
(podpis i pieczęć)
Krzysztof Czaja
upr. Izba Rzem. Kielce nr 38274/08

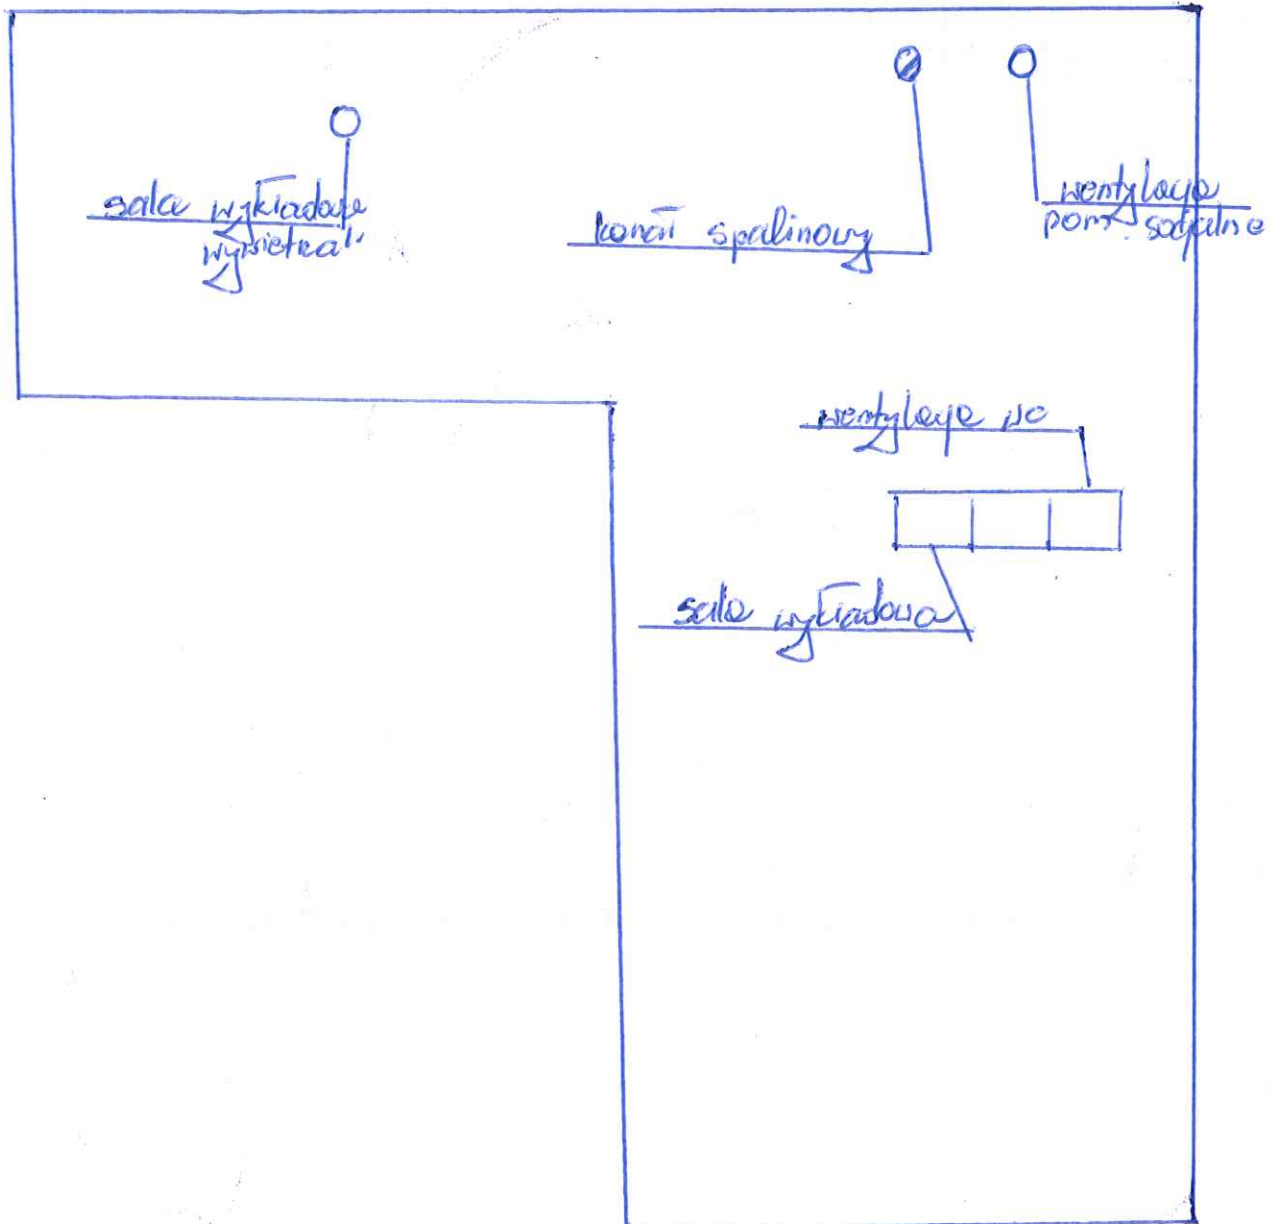

Kierownika Zakładu
 Mistrz Kominiarski
Krzysztof Ganczarski
 upr. Izba Rzem. Kielce nr 98374/08